


**Måling på coatet ventilator - nominelt t = 20, n = 2940**  
**Måling 3 før coating, måling 5 efter coating**

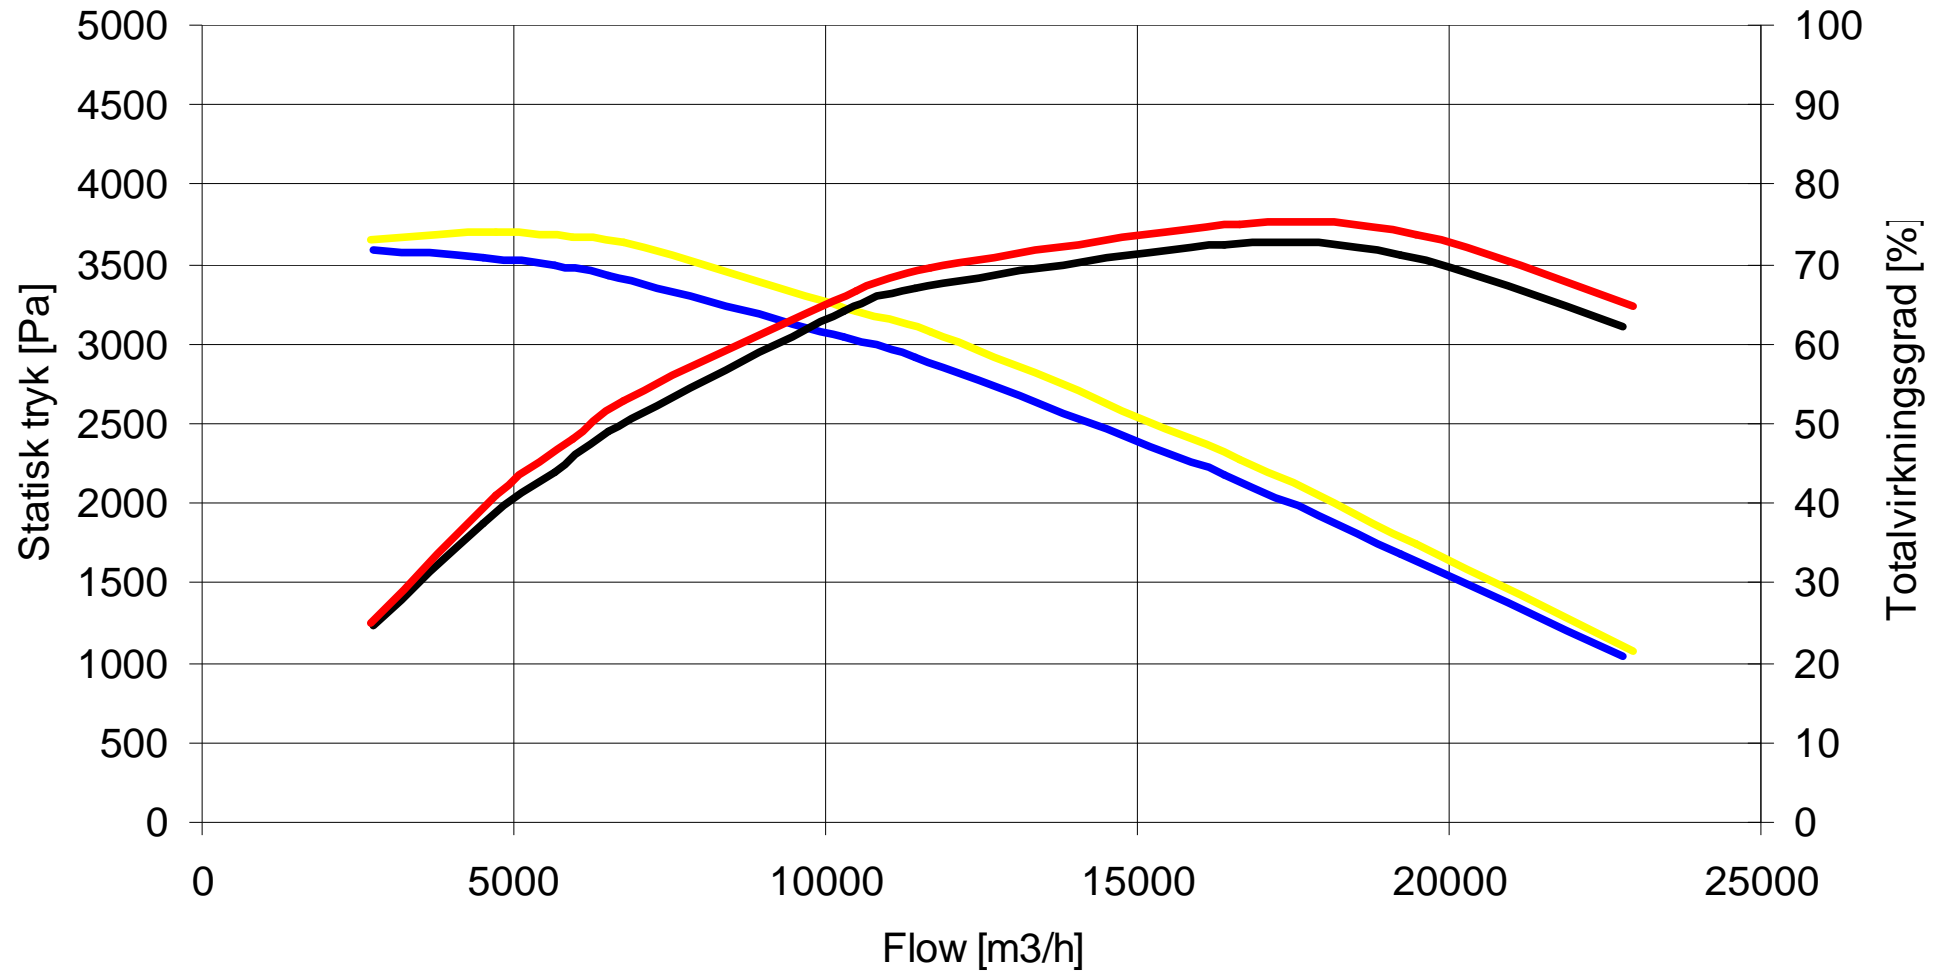

— Statisk tryk måling 3 — Statisk tryk Måling 5 — Total virkning måling 3 — Total virkning Måling 5